配線図　屋内外上部設置型（H2～7m）

■接続機器　：　Herkules 2E×1台、CB-22×1台、出庫注意灯×1台

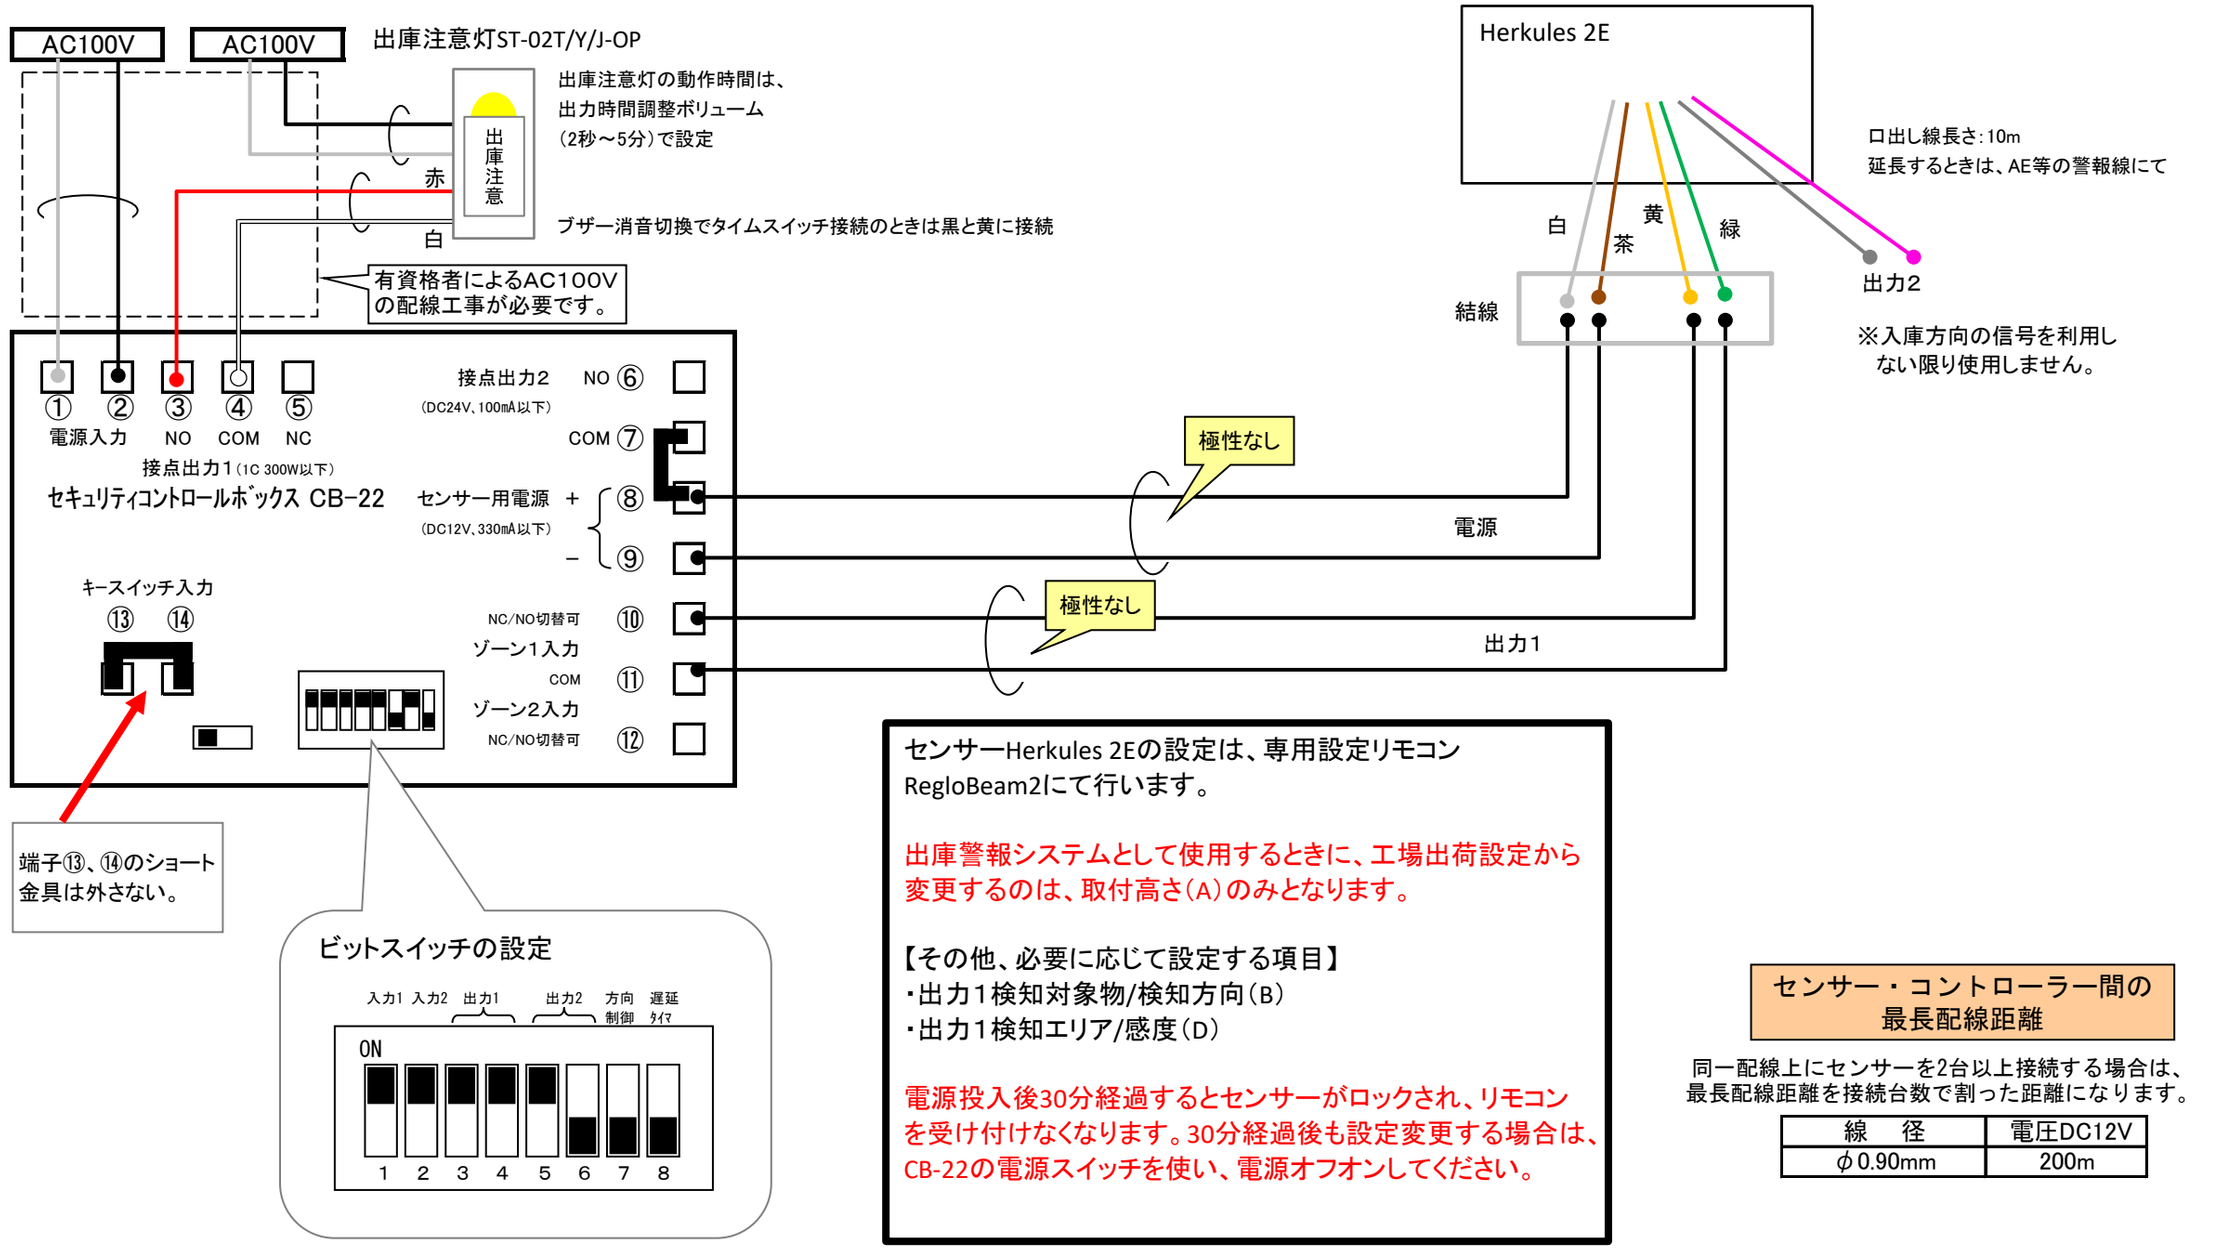

センサーHerkules 2Eの設定は、専用設定リモコンRegloBeam2にて行います。

出庫警報システムとして使用するときに、工場出荷設定から変更するのは、取付高さ（A）のみとなります。

【その他、必要に応じて設定する項目】
・出力1検知対象物/検知方向（B）
・出力1検知エリア/感度（D）

電源投入後30分経過するとセンサーがロックされ、リモコンを受け付けなくなります。30分経過後も設定変更する場合は、CB-22の電源スイッチを使い、電源オフオンしてください。

センサー・コントローラー間の最長配線距離

同一配線上にセンサーを2台以上接続する場合は、最長配線距離を接続台数で割った距離になります。

線　径	電圧DC12V
φ0.90mm	200m

オプテックス株式会社

本　　社：〒520-0101　滋賀県大津市雄琴5-8-12
東 京 支 店：〒105-0022　東京都港区海岸1-9-1　浜離宮インターシティ3F　TEL（03）5733-1727　FAX（03）5473-3990